



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กปภ.ข.๑

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๖/

วันที่ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ที่ ๖๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และคำสั่ง ที่ ๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ ตามรายงานการประชุม (เอกสารแนบ) โดยมีมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดังนี้

- ๑) แจ้ง กปร.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑, วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙, ๓.๑๐, ๓.๑๑, ๓.๑๒, ๓.๑๓, วาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔, วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔
- ๒) แจ้ง กบน.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑, วาระที่ ๓ ข้อ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๔
- ๓) แจ้ง กผว.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑, และวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓, ๓.๕
- ๔) แจ้ง กรค.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔, ๓.๙ และวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔
- ๕) แจ้ง กทส.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑
- ๖) แจ้ง กรจ.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑
- ๗) แจ้ง กบง.๑ พิจารณาดำเนินการตามมติวาระที่ ๑
- ๘) แจ้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ รับทราบตามมติวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานประชุมและอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑ - ๘ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานในสังกัดทราบรายงานประชุมต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายโอฤทธิ์ นักรธรรม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (วิชาการ)

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - บัน - เมื่อป้องกัน - สุขภาพยั่งยืน



ที่मतธธ๑๐/๑๙๕/๒๕๖๕ ๑๑. ๖ พค. ๖๕

ทราบ

เรียน ผช.ผอ.กปภ.ข.๑(บ) / ผช.ผอ.กปภ.ข.๑(ว)

และ ผอ.กองในสังกัด

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในวาระ
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑-๘ และแจ้งพนักงานในสังกัด
ทราบรายงานประชุมฯ ให้ต่อไป



(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

30 เม.ย. 2569

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำการประจำปีส่วนภูมิภาคเขต ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ การประจำปีส่วนภูมิภาคเขต ๑

กรรมการผู้ร่วมประชุม

๑. นายโอฤทธิ์ นักรธรรม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันท์ภัสร์ สิงห์ดำ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓. นางชัยญา บุรณะ	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๔. นางสาวปิยธิดา พลเคน	กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร
๕. นางสาววนพิณดา ทรงแสงธรรม	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๖. นางสาวชมสมร พานิชโยทัย	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๗. นางสาวอมลวรรณ จันเพชร	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
๘. นางสาวรุ่งทิพย์ สุทธิศิลป์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพรรณธร ศรีรักษ	นักวิชาการอาชีวอนามัยฯ ๔ กบน.๑
-------------------------	--------------------------------

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายชาญชัย สีนประเสริฐ	กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงาน
--------------------------	--------------------------

เริ่มประชุมเวลา๑๐.๓๐..... น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯแจ้งผลกระทบในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยสูง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน กปภ.ข.๑ ให้พนักงาน กปภ.ข.๑ ตรวจสอบพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

ตามนโยบายการประหยัดพลังงาน ให้พนักงานทุกท่านเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ โดยมีมอบหมายให้ กปร.๑ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศให้แก่ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามคุณสมบัติ ซึ่ง กปร.๑ อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ และจัดหาหลักสูตรผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ กปร.๑ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศให้แก่ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามคุณสมบัติในลำดับต่อไป

๓.๒ การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ตามกฎกระทรวงแรงงาน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้กรรมการความปลอดภัยในการทำงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก เว้นแต่กรรมการความปลอดภัยผู้นั้นเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว โดยจะจัดฝึกอบรมในหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐ ราย

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๓ การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารชุดบ้านพัก เพื่อความปลอดภัย

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓ ตามที่มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย ตัดต้นไม้ ปรับปรุงพื้น และส่วนที่จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารชุดบ้านพัก ตามรูปแบบที่ กผว.๑ นำเสนอ นั้น ซึ่ง กผว.๑ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามผลการดำเนินการต่อไป

๓.๔ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๘


จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔ เนื่องจาก กรค.๑ ได้มีการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า กปภ.ข.๑ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายงาน การตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน หากมีการดำเนินการแก้ไขข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้มีหลักฐานในการดำเนินการให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ ซึ่ง กรค.๑ ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะไปยังส่วนกลาง แต่เนื่องด้วยส่วนกลางไม่อนุมัติงบประมาณดังกล่าว มติคณะกรรมการมอบหมาย ให้ กรค.๑ ตรวจสอบเพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ และขออนุมัติในหลักการ โดยใช้งบประมาณของ กปภ.ข.๑ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป นั้น กรค.๑ อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามผลการดำเนินการต่อไป





๓.๕ บันไดขึ้น-ลง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ชำรุด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕ มอบหมายให้ กผว.๑ ตรวจสอบและนำเสนอรูปแบบปรับปรุงบันไดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยอ้างอิงตาม พรบ.ควบคุมอาคาร นั้น กผว.๑ ได้เสนอแนะวิธีการปรับปรุงบันไดตามรูปแบบที่แนบมาด้วย

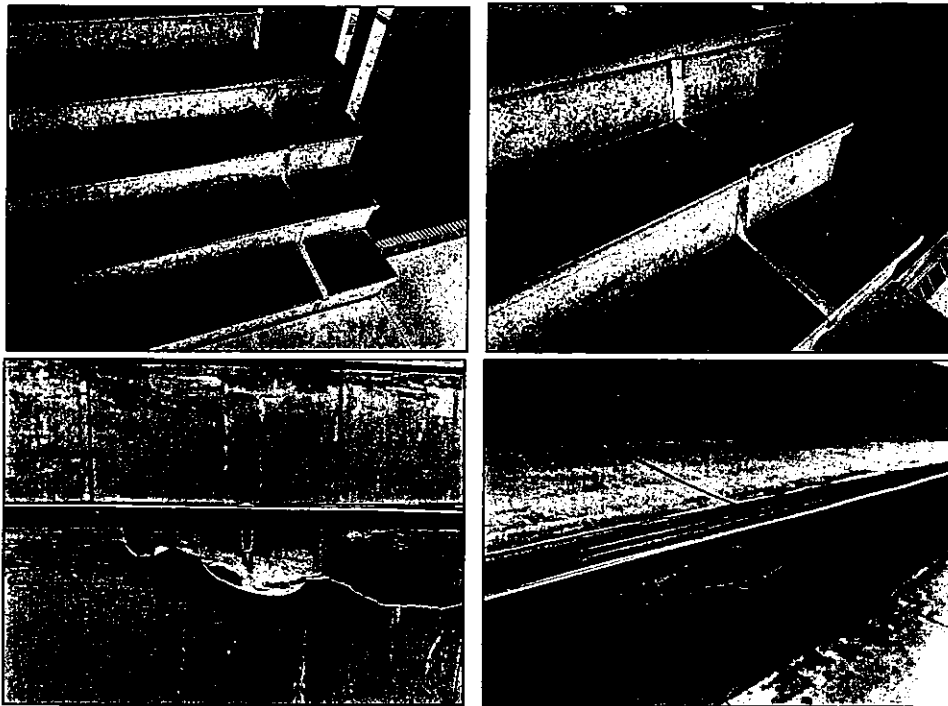


มาตรฐานบันไดตาม พรบ. ควบคุมอาคาร

รายละเอียด	บ้านพักอาศัย (ทั่วไป)	อาคารสาธารณะ / อาคารขนาดใหญ่
ความสูงลูกตั้ง (Riser)	ไม่เกิน 20 ซม.	ไม่เกิน 18 ซม.
ความกว้างลูกนอน (Tread)	ไม่น้อยกว่า 22 ซม.	ไม่น้อยกว่า 25 ซม.

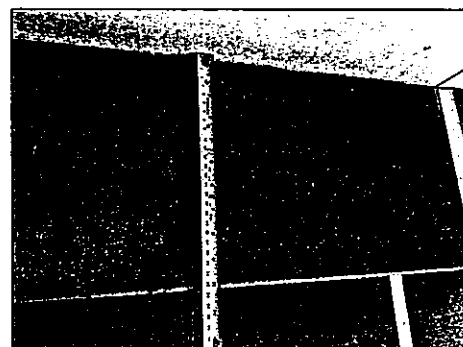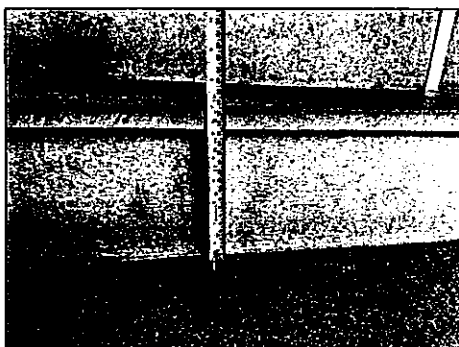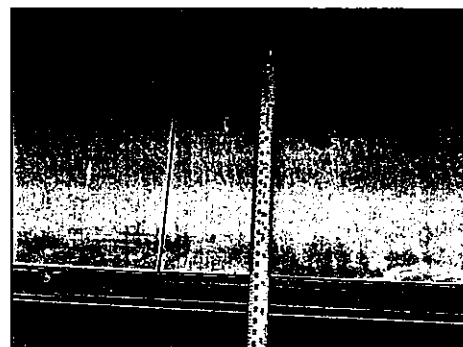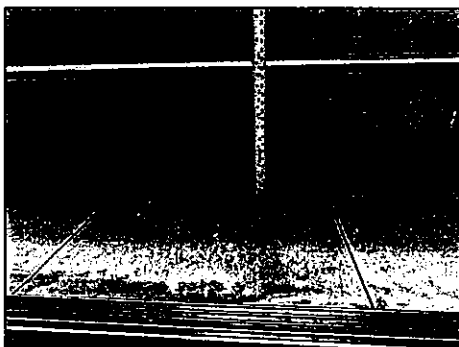


รูปแบบแนวทางการปรับปรุงบันไดให้มีความกว้างลูกนอนเพิ่มมากขึ้น จากเดิม ๒๕ ซม. เป็น ๓๐ ซม.

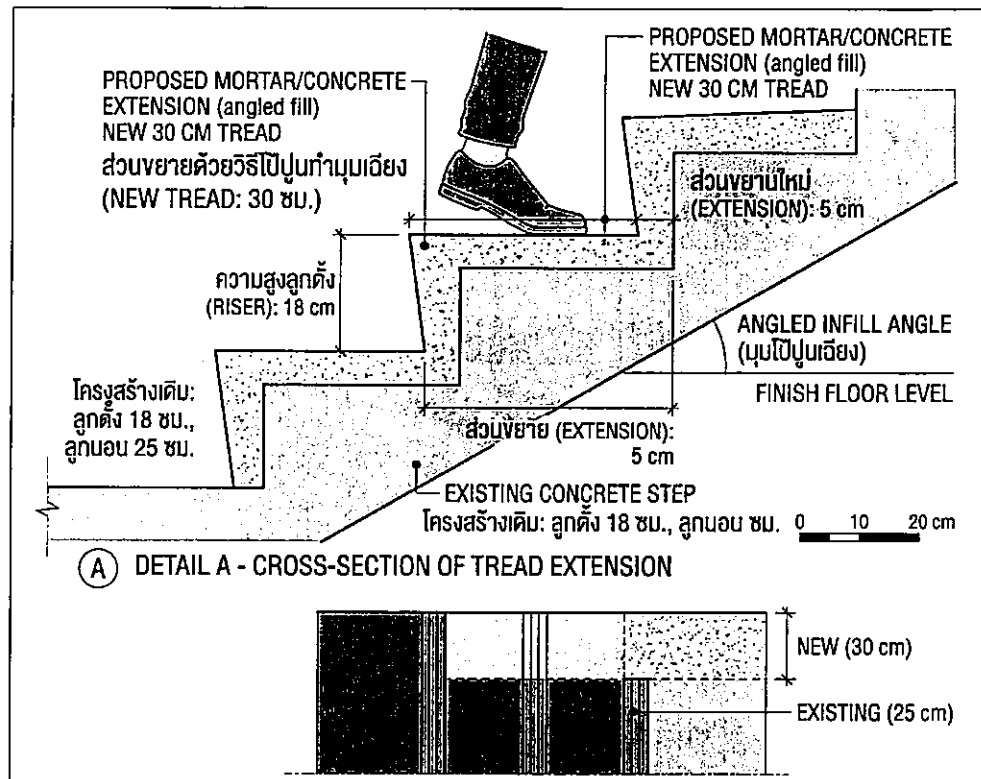

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กผว.๑ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

๑. บันไดอาคาร ๑ ให้เสริมคอนกรีตในความกว้างลูกนอนเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๕ เซนติเมตร เป็น ๓๐ เซนติเมตร

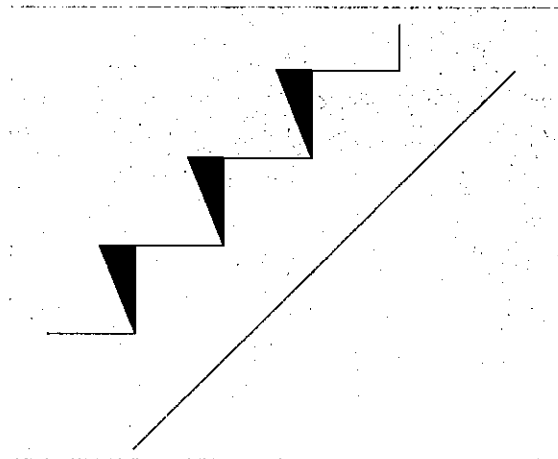

๒. บันไดอาคาร ๒ ให้เพิ่มความแข็งแรงมั่นคง

๓.๖ ถนนหน้าโรงเก็บน้ำบรรจุขวดและถนนบริเวณหน้าทางเข้างานก่อสร้างชุดบ้านพักชำรุด

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๗ และวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๓ มอบหมายให้ กผว.๑ ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน นั้น กผว.๑ ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก เพื่อดำเนินการแก้ไขชั่วคราวในเบื้องต้นแล้ว



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๗ การติดตั้งบอร์ดสถิติความปลอดภัยในพื้นที่ กปภ.ข.๑

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๘ มติคณะกรรมการเห็นควรให้ติดตั้งบอร์ดสถิติความปลอดภัย เพื่อให้รับทราบข้อมูลสถิติความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ได้มอบหมายให้ กพร.๑ จัดหาบอร์ดสถิติความปลอดภัยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นั้น กพร.๑ ได้จัดทำรูปแบบบอร์ดสถิติความปลอดภัยตามรูปแบบที่แนบมาด้วยนี้ และอยู่ระหว่างขอใบเสนอราคาบอร์ดสถิติความปลอดภัยฯ



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๓.๘ ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยของบันไดหนีไฟอาคาร ๒

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๒ มอบหมายให้ กพร.๑ และ กผว.๑ ร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานของบันไดหนีไฟ ตรวจสอบสภาพ และตรวจสอบการใช้งานของบันไดหนีไฟ ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย นั้น กพร.๑ และ กผว.๑ ทดสอบการใช้งานของบันไดหนีไฟแล้ว สามารถใช้งานได้และเป็นไปตามมาตรฐาน

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ เห็นควรให้ กพร.๑ เพิ่มวิธีการใช้บันไดหนีไฟใน VDO หรือ QR code เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ใช้บันไดหนีไฟ ในกรณีฉุกเฉิน

๓.๙ ปัญหาการยกอุปกรณ์ขึ้น-ลงบันได อาคารทดสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการปัญหาสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๖ กผว.๑ ได้นำเสนอรูปแบบการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการทำงาน และมติคณะกรรมการมอบหมายให้ กรค.๑ พิจารณารูปแบบการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม และนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่ง กรค.๑ อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบเพื่อนำเสนอ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรตามรูปแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างจากการยกอุปกรณ์ขึ้น-ลง บันได ที่ กรค.๑ นำเสนอคือการใช้รถเข็นเคลื่อนย้าย ดังภาพด้านล่าง และเห็นควรให้ กรค.๑ ทำเรื่องนำเสนอขอครุภัณฑ์ ต่อไป

๓.๑๐ ปัญหาฝ้าเพดานชำรุดจากน้ำรั่วเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติงาน

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๔ กผว.๑ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฝ้าเพดานชำรุดในพื้นที่ กทส.๑ และ กผว.๑ แล้วนั้น มอบหมายให้ กพร.๑ (งานธุรการ) ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย ซึ่ง กพร.๑ อยู่ระหว่างการหาแนวทางการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามผลการดำเนินการต่อไป

๓.๑๑ ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอในพื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ข้างห้องบรรจุน้ำ

จากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๕ พื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ข้างห้องบรรจุน้ำ ไม่มีหลอดไฟส่องสว่าง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จึงเห็นควรให้แจ้ง กพร.๑ (งานธุรการ) ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน ๑ หลอด นั้น กพร.๑(งานธุรการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขร่วมกับวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑๓ โดยปรับปรุงพื้นที่จอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอ

๓.๑๒ การตรวจสอบและฝึกอบรมการใช้งานรถยก ตามที่กฎหมายกำหนด

จากจากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ปัจจุบันรถยกที่ใช้ในงานใน กปภ.ข.๑ ยังไม่มีเอกสารตรวจสอบรถยก และผู้ขับรถยกยังไม่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกตามที่กฎหมายกำหนด มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กปร.๑ จัดทำเอกสารตรวจสอบรถยกประจำวัน และจัดให้มีการตรวจสอบรถยกประจำปี รวมถึงผู้ขับรถยกให้ได้รับการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กปร.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ



มติคณะกรรมการ


คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ เห็นควรให้ กปร.๑ กำหนดสิทธิในการใช้งาน สํารวจรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม และ จป.กปร.๑ จัดทำ Checklist ตรวจสอบสภาพรถ Forklift ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป


๓.๑๓ การกำหนดจุดจอดรถในพื้นที่ของ กปภ.ข.๑

จากจากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กปร.๑(งานธุรการ) ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยดังนี้

- ตีเส้นหรือจัดทำป้ายบ่งชี้สำหรับจอดรถยนต์ส่วนบุคคลให้ชัดเจน และเว้นช่องว่างให้เพียงพอสำหรับขยับรถที่จอดขวาง เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนซ้ำ

- กำหนดจุดจอดรถของ กปภ. และทำป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน เนื่องจากรถของ กปภ.เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่เข้าออกที่กว้างกว่ารถยนต์ทั่วไป และอาจกีดขวางการจราจรได้ซึ่ง กปร.๑(งานธุรการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ

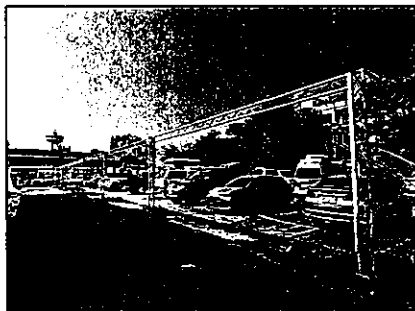

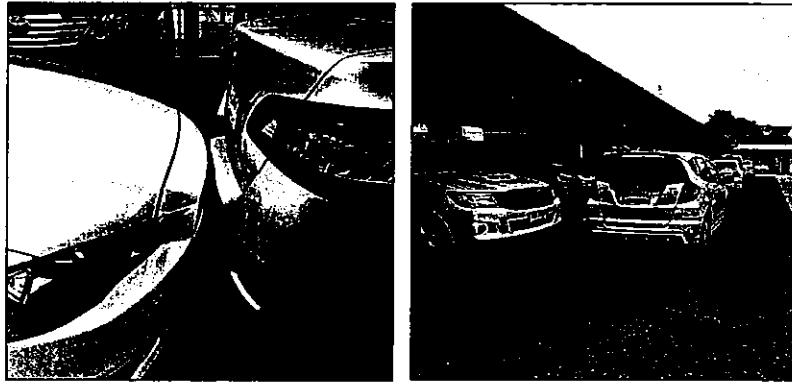

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กพร.๑ (งานธุรการ) ใน กปภ.ข.๑ เพื่อการจัดพื้นที่ จอดรถได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

๓.๑๔ สภาพบริเวณรอบฝาบ่อระบายน้ำด้านข้างสนามบาสชำรุด

จากจากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ มติคณะกรรมการฯ เห็นควร เร่งรัดให้ กผว.๑ ประสานงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซึ่งอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไข




มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรเร่งรัดให้ กผว.๑ ดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย ต่อไป

๓.๑๕ ฝาลังบำบัดน้ำเสียของอาคาร ๑ ชำรุด

จากจากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ ฝาลังบำบัดน้ำเสียของ อาคาร ๑ ชำรุด ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการพลัดตกลงไปบำบัดน้ำเสีย และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงรวมถึงอาจมีก๊าซพิษที่เกิดจากการสะสมภายในถังบำบัดน้ำเสียออกสู่บริเวณรอบถัง มติคณะ

กรรมการฯ เห็นควรให้เห็นควรให้ กบร.๑ (งานธุรการ) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฝาดังบบ้านน้ำเสียของอาคาร ๑ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันกลิ่นหรือก๊าซพิษที่เกิดจากการสะสมในถังบำบัด

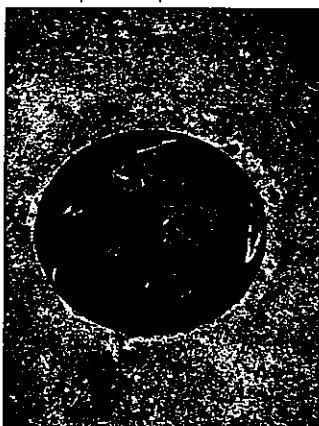

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ เห็นควรให้ กบร.๑ เร่งรัดดำเนินการแก้ไขต่อไป

๓.๑๖ กองขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ พื้นที่ด้านข้างอาคารทดสอบคุณภาพน้ำฝังกัดถนน

จากจากรายงานประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กปภ.ข.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วาระที่ ๖ ข้อ ๖.๒ เนื่องด้วยพื้นที่ด้านข้างอาคารทดสอบคุณภาพน้ำฝังกัดถนนมีกองขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ อยู่ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีพิษ และอาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงซึ่งติดไฟได้ง่าย มติคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กบร.๑ (งานธุรการ) ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์อื่นได้ ซึ่ง กบร.๑ (งานธุรการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ



มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ เห็นควรให้ กบร.๑ เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเพื่อใช้ประโยชน์อื่นต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ สถิติความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ การทำงานภายใน กปภ.ข.๑

ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานสะสม ๑๐๒๘ วัน (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙)

รายงาน คปอ. กปภ.ข.1																																			
 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต1 																																			
สถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD วันเริ่มบันทึก RECORD DATE 24 มีนาคม 2569 เป้าหมาย (วัน) TARGET (DAYS) 365 กำหนดเวลาต่อเนื่องไม่เกิดอุบัติเหตุในชั้นรายงาน(วัน) OPERATED WITHOUT A LOST TIME ACCIDENT (DAYS) 001028 เกิดอุบัติเหตุในชั้นรายงานครั้งสุดท้ายเมื่อ LAST ACCIDENT OCCURRED สถิติที่ดีสุดคือไม่เกิดอุบัติเหตุในชั้นรายงาน (วัน) THE BEST RECORD (DAYS) 365	สถิติความปลอดภัยประจำวัน ACCIDENT RECORD FOR มีนาคม <table><tr><td>1</td><td colspan="5"></td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td colspan="5"></td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td colspan="5"></td><td>21</td></tr><tr><td>22</td><td colspan="5"></td><td>28</td></tr><tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td colspan="3"></td></tr></table> วันทำงานที่มีอุบัติเหตุในชั้นรายงาน REGULAR WORKING DAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันหยุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในชั้นรายงาน HOLIDAY WITH NO LOST TIME ACCIDENT วันเกิดอุบัติเหตุในชั้นรายงาน DAY WITH LOST TIME ACCIDENT	1						7	8						14	15						21	22						28	29	30	31			
1						7																													
8						14																													
15						21																													
22						28																													
29	30	31																																	

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๒ ผลการตรวจสอบระดับเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผลการตรวจสอบระดับเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๒๗ ถัง (ตามตารางที่ ๔.๑) เป็นดังนี้

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๓ แผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๙

ความคืบหน้าของแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๙ (ตามตารางที่ ๔.๒) ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๔.๔ ผลการตรวจสอบไฟฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๙


ตามมาตรฐาน วสท. ๐๒๑๐๐๔-๒๒ (ฉบับล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๕) ระยะเวลาการส่องสว่าง แบตเตอรี่สำรองต้องสามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นาที (๒ ชั่วโมง) ระยะเวลาเริ่มทำงาน: ระบบต้องส่องสว่างทันทีหรือภายใน ๐.๕ - ๕ วินาที หลังจากไฟปกติดับ การติดตั้ง: โคมไฟควรติดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และต้องติดตั้งในจุดสำคัญ เช่น ประตูทางออก, ทางแยก, บันได, และพื้นที่รวมพล

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (มาตรา ๓๒ ทวิ): ระบุให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มี "ผู้ตรวจสอบอาคาร" มาทำการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออก เป็นประจำทุกปี

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕:

ข้อ ๑๒: กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อไฟปกติขัดข้อง ข้อ ๑๙: ระบุชัดเจนว่า "ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

ผลการตรวจสอบไฟฉุกเฉินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๑๔ จุด (ตามตาราง ที่ ๔.๓) ซึ่งพบว่า ไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง ๑๔ จุด และ พื้นที่อาคาร ๑ และ คาร์ ๒ ไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน

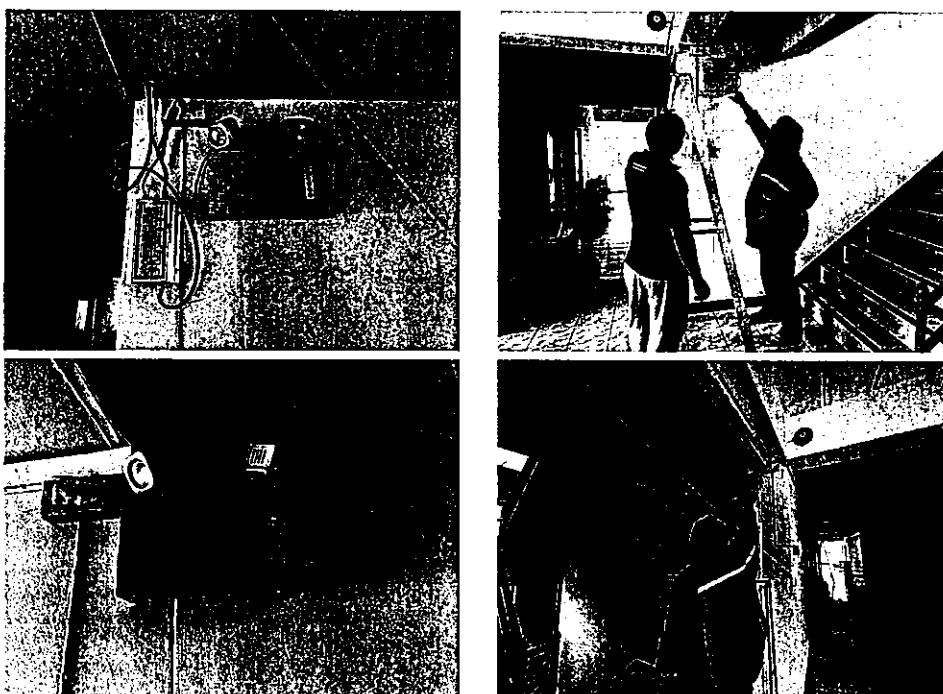

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ เห็นควรให้ กพร.๑ ประสานงาน กรค.๑ ตรวจสอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฉุกเฉินที่ใช้งานไม่ได้ และสำรวจจุดที่จำเป็นต้องติดตั้งไฟฉุกเฉินในพื้นที่ อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนดต่อไป

๔.๕ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี ๒๕๖๙ (Zero Accident Campaign ๒๐๒๖)

ตามบันทึกที่ มท ๕๕๖๑๓-๕/๖๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ กปภ.สนย. และ กปภ.ข.๑-๑๐ และ กปภ.สาขาทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี ๒๕๖๙ นั้น กปภ.ข.๑ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ในระดับทองแดง และดำเนินการส่งเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ แก้อื้อห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ ชำรุด

เนื่องด้วยแก้อื้อห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๑ ชำรุด ทำให้ขณะที่นั่งประชุมเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นั้น เสนอแนะให้มีการตรวจสอบสภาพแก้อื้อ และอุปกรณ์ สำนักงานอื่นๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

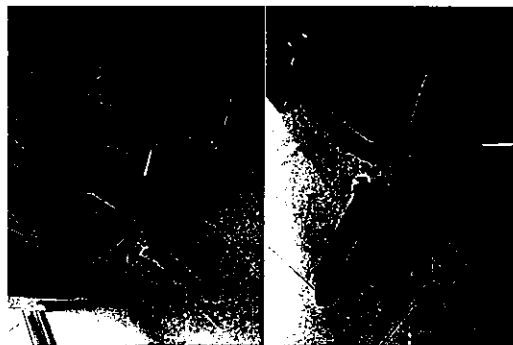

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้ กปร.๑ (งานธุรการ) ตรวจสอบสภาพแก้อื้อ และตรวจสอบอายุการใช้งานเป็นประจำเพื่อให้แก้อื้อที่ใช้งานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การสำรวจความปลอดภัยประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภัย

ติดตามการสำรวจความปลอดภัยประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยแจ้งผลการสำรวจให้ จป.กปร.๑ เพื่อสรุปข้อมูลนำเสนอต่อไป

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับทราบ

๖.๒ น้ำขังในรางระบายน้ำของอาคาร ๒ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

พบน้ำขังในรางระบายน้ำของอาคาร ๒ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย เสนอให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำขังในรางระบายน้ำ

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กพร.๑ (งานธุรการ) ตรวจสอบรายงานระบายน้ำ และดำเนินการแก้ไขให้พร้อมต่อการระบายน้ำ

๖.๓ โคมไฟเพดานสวิตช์เปิด-ปิดแบบสายดึง อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

โคมไฟเพดานสวิตช์เปิด-ปิดแบบสายดึงบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์งานทรัพยากรบุคคลอยู่ในสภาพการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงที่โคมไฟจะหลุดร่วงขณะดึงสาย

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ กพร.๑ (งานธุรการ) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขโคมไฟให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย


๖.๔ การไม่ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยของผู้ควบคุมงาน

จากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างพบว่าผู้ควบคุมงานไม่มีการตรวจสอบ และดำเนินการด้านเอกสารด้านความปลอดภัยตามคู่มือความปลอดภัยที่กำหนด

มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เห็นควรให้ จป.กพร.๑ และ จป.กบน.๑ ดำเนินการฝึกอบรมและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายการเอกสารด้านความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการในการทำงานให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวรุ่งทิพย์ สุธธศิลป์)

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวปิยธิดา พลเคน)

นักบริหารงานทั่วไป ๗ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ ๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ ถึง

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	ประเภทถึงดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	ผลการตรวจสอบ (ถึง)		หมายเหตุ
				ใช้งานได้ ปกติ	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	อาคาร ๑ ชั้น ๑	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๒	อาคาร ๑ ชั้น ๒	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๓	อาคาร ๑ ชั้น ๒ กทส.	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๔	อาคาร ๑ ชั้น ๒ กทส.ห้อง Server	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๕	อาคาร ๑ ชั้น ๓	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๖	อาคาร ๒ ชั้น ๑	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๗	อาคาร ๒ ชั้น ๒	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๘	อาคาร ๒ ชั้น ๓	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๙	อาคาร ๒ ชั้น ๔	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๐	อาคาร Lab ชั้น ๑	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๑	อาคาร Lab ชั้น ๑	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
๑๒	อาคาร Lab ชั้น ๑ หน้าตู้ไฟฟ้า	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๓	อาคาร Lab ชั้น ๑ ห้องวิเคราะห์ คุณภาพ	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๔	อาคาร Lab ชั้น ๒	Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑		
๑๕	อาคาร Lab ชั้น ๒	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๑๖	ห้องบรรจุน้ำดื่ม	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
๑๗	Lab เก้า	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
๑๘	บ้านไม้พนักงาน	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๑๙	บ้านไม้พนักงาน	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๐	อาคารเก็บสารเคมี (Lab)	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๑	แฟลตพนักงาน ชั้น ๑	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๒	แฟลตพนักงาน ชั้น ๒	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๓	แฟลตพนักงาน ชั้น ๓	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๔	แฟลตพนักงาน ชั้น ๔	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๕	บ้านพัก ผอ.กปภ.ข.๑	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๖	ป้อมรปภ.	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑		
๒๗	กบน.๑ (ย้ายจากบ้านพักเรือถอน)	ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๑		
รวม		Non CFC (ถึงเขียว)	๑๐	๑๓	๐	
		ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๐	๔	๐	
		ผงเคมีแห้ง (ถึงแดง)	๑๕	๑๐	๐	

ตารางที่ ๔.๒ ความเป็นผู้นำของแผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๙



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๙
การประชาสัมพันธ์ภาคเขต ๑

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ	เป้าหมาย	๒๕๖๕												ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน																		
๑.๑	ปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (แผนป้องกันและระงับอัคคี, แผนตอบโต้สารเคมีที่รั่วไหล)	ปีละ ๑ ครั้ง														จน.วิชาชีพ	กบน. กปร.	
๑.๒	อบรมดับเพลิงขั้นต้นพร้อมวิทยากรประจำปี และส่งรายงานภายใน ๓๐ วันหลังซ้อม	ตามกฎหมาย														จน.วิชาชีพ	กบน. กปร.	
๑.๓	ตรวจสอบไม่ถูกแจ้ง	๓ เดือนครั้ง														กบน.	กบน. กปร.	
๑.๔	ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และเปลี่ยนถ่านถ่านเคมี	เดือนละ ๑ ครั้ง														จน.วิชาชีพ	กบน. กปร.	
๑.๕	ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ปีละ ๑ ครั้ง														กปร.	กบน.	
๑.๖	ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบับไฟฟ้า และส่งรายงานภายใน ๓๐ วันหลังได้รับการตรวจสอบ	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย														ผู้รับจ้าง		
๑.๗	ซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีที่รั่วไหล	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย														จน.วิชาชีพ และจน.๑-๓	กบน.	
๑.๘	การกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ปีละ ๓ ครั้ง														จน.๑-๓	กปร.	
๒. โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน																		
๒.๑	ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย														จน.วิชาชีพ	ผู้รับจ้าง จน.๑-๓ กปร.	
๒.๒	ส่งรายงานผลการตรวจวัดไปยังสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	หลังผลการตรวจวัด ตามกฎหมาย														จน.วิชาชีพ	กบน. กปร.	
๓. โครงการตรวจสอบสภาพประจำปี และตรวจสอบตามปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับงาน																		
๓.๑	ตรวจสอบสภาพประจำปี และตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับงาน	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย														กปร.	๑๑,๘๗๐	
๓.๒	จัดเก็บส่งรายงานผลการตรวจสอบตามปัจจัยเสี่ยง	ปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมาย														จน.วิชาชีพ	กปร.	
๔. การอบรมด้านความปลอดภัย (Tailor)																		
๔.๑	อบรมพนักงานใหม่ หลักสูตรความปลอดภัยเบื้องต้น	เมื่อมีพนักงานใหม่ ตามกฎหมาย														กปร.	๒๐,๐๐๐	
๔.๒	ส่งรายชื่อพนักงานอบรม จอ.ระดับหัวหน้างานบริหาร	เมื่อมีการบังคับแห่ง														กปร.		

ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากส่วนกลาง ธ.ค. ๖๕

๔.๓	โครงการอบรมวิทยากร/โครงการส่งเสริมสภาพจิต	ปีละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ	กบร.
๔.๔	การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม ๑๒ ชั่วโมง (จบ.เทคนิค จบ.เทคนิคสูง และจบ.วิชาชีพ) แจ้งผลการอบรมทั้งจากคำนำและการนำเรื่องภายใน ๓๐ วัน	ปีละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ	กบร.
๕. ประชุม จัดทำเอกสาร,รายงานราชการ																				
๕.๑	ประชุม คบ.และสรุปรายงานการประชุม	เดือนละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																คปอ.,จบ.วิชาชีพ	กบม. กบร.
๕.๒	ส่งรายงานผลการดำเนินงานของกอง.เทคนิค จบ.เทคนิคขั้นสูง และจบ.วิชาชีพ	ปีละ ๒ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ	กบม. กบร.
๕.๓	ส่งเอกสารงานทะเบียนการค้าในอัตราปีละ ๑๐๐๐	ปีละ ๑ ครั้ง/ กรณีสารเคมีใหม่	แบบ ปฏิบัติ																จสท.๑	กบม.
๕.๔	แจ้งเหตุข้อบกพร่อง. คปอ.	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/คว วาระ	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ ชั้นทะเบียน	กบร.
๕.๕	ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเมินความเสี่ยง	รายงานกฎหมายใหม่ เดือนละ ๑ ครั้ง (ถ้ามี)	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ	กบม. กบร.
๖. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero accident																				
๖.๑	รวบรวมและรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และเอกสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	รายงานต่อคปอ. เดือนละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ	กบม. กบร.
๖.๒	รวบรวมข้อมูลการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดส่งกอง.เทคนิค	ปีละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																กบร.	กบม. กบร.
๖.๓	ส่งข้อมูลเข้ามกราคม และผลการทำกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในระบบของ สทปท.	ปีละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ	กบม. กบร.
๗. การสำรวจและสนับสนุนเครื่องมือด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)																				
๗.๑	สำรวจ ความต้องการอุปกรณ์ PPE	ปีละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																จบ.วิชาชีพ	กบม.
๗.๒	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ PPE	ปีละ ๑ ครั้ง	แบบ ปฏิบัติ																กบร.	กบม. (กบร.๑ และ กบร.๓)

๘. กิจกรรมด้านความปลอดภัย

[illegible]

๘. กิจกรรม/โครงการอื่นๆ

[illegible]

ตารางที่ ๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๔ จุด

ลำดับ	อาคาร/พื้นที่	จำนวนไฟฉุกเฉิน	ผลการตรวจสอบ (ถึง)		หมายเหตุ
			ใช้งานได้ ปกติ	ใช้งาน ไม่ได้	
๑	อาคารบ้านพักชั้น ๑	๑		๑	
๒	อาคารบ้านพักชั้น ๒	๑		๑	
๓	อาคารบ้านพักชั้น ๒	๑		๑	
๔	อาคารบ้านพักชั้น ๓	๑		๑	
๕	อาคารบ้านพักชั้น ๓	๑		๑	
๖	อาคารบ้านพักชั้น ๔	๑		๑	
๗	อาคารบ้านพักชั้น ๔	๑		๑	
๘	อาคาร Lab ชั้น ๑	๑		๑	
๙	อาคาร Lab ชั้น ๑	๑		๑	
๑๐	อาคาร Lab ชั้น ๑	๑		๑	
๑๑	อาคาร Lab บันได	๑		๑	
๑๒	อาคาร Lab ชั้น ๒ ทางเดิน	๑		๑	
๑๓	อาคาร Lab ชั้น ๒ ห้องจุล	๑		๑	
๑๔	อาคาร Lab ชั้น ๒ สำนักงาน	๑		๑	
รวม		๑๔	๐	๑๔	

ในวันพุธ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒ การประชาสัมพันธ์ภาคเขต ๑

[illegible]